

TSE KALİTE KAMPUSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK LABORATUVARI

Çayırova 41410 GEBZE/KOCAELİ Tel: (0262) 653 07 51 (30Hat) Faks: (0262) 653 08 40
e-posta: laboratuvar@kampus.tse.org.tr web: www.kampus.tse.org.tr



TSE QUALITY CAMPUS REGIONAL DIRECTORATE
ELECTRICAL LABORATORY

Çayırova 41410 GEBZE/KOCAELİ TURKEY Phone:+902626530751(30lines) Fax:+902626530838
e-mail: elektriklab@kampus.tse.org.tr URL: www.kampus.tse.org.tr

41.16.01

500582

04 - 05

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TESTING REPORT

Deneyi Talep Eden : Tempa Pano San.VeTic.Ltd.Şti.
(Adı, Adresi, Şehir vb.)
Customer (Name, Address, City etc.) Barış Mah. 1802 Sok. No:7 Gebze KOCAELİ

Deney Talep Tarih / No : 27.04.2005/500592
Order Date/No.

Numunenin Tanımı : Pano, BS-060640, 1 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type, Mark, Model etc.)

Numunenin Alındığı Tarih : 27.04.2005
Sample Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 27.04.2005 - 28.04.2005
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS 3033 EN 60529/1997-03 "Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)"
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayısı : 2
Number of pages of the report

Açıklamalar : Num. Menşei: Tempa Pano San.VeTic.Ltd.Şti.
Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar ekte verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu sonuç Laboratuvarımıza tevdi olunan ve yukarıda belirtilen numunelere münhasırdır. Bu rapor kalite Beyan vesikası niteliğinde olmadığı gibi standartlara uygunluk belgesi niteliğinde de değildir. İlan, reklam, alım, satımı, ve ithalat ihracat maksadıyla kullanılamaz.



Deney Sorumlusu
Person in charge of test

H. Hüseyin AYABAKAN
Elektrik Teknisyeni

Bölüm Sorumlusu
Division Responsible

Cem KAZEL
Elektrik Y. Müh.

Laboratuvar Müdürü
Head of Laboratory

Ahmet Nursi KARTAL

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.



TSE KALİTE KAMPUSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




Böl. Kodu
41.16.01.06

ELEKTRİK LABORATUVARI


Rapor No
500582

MUAYENE VE DENEY RAPORU

Tarih
28.04.2005

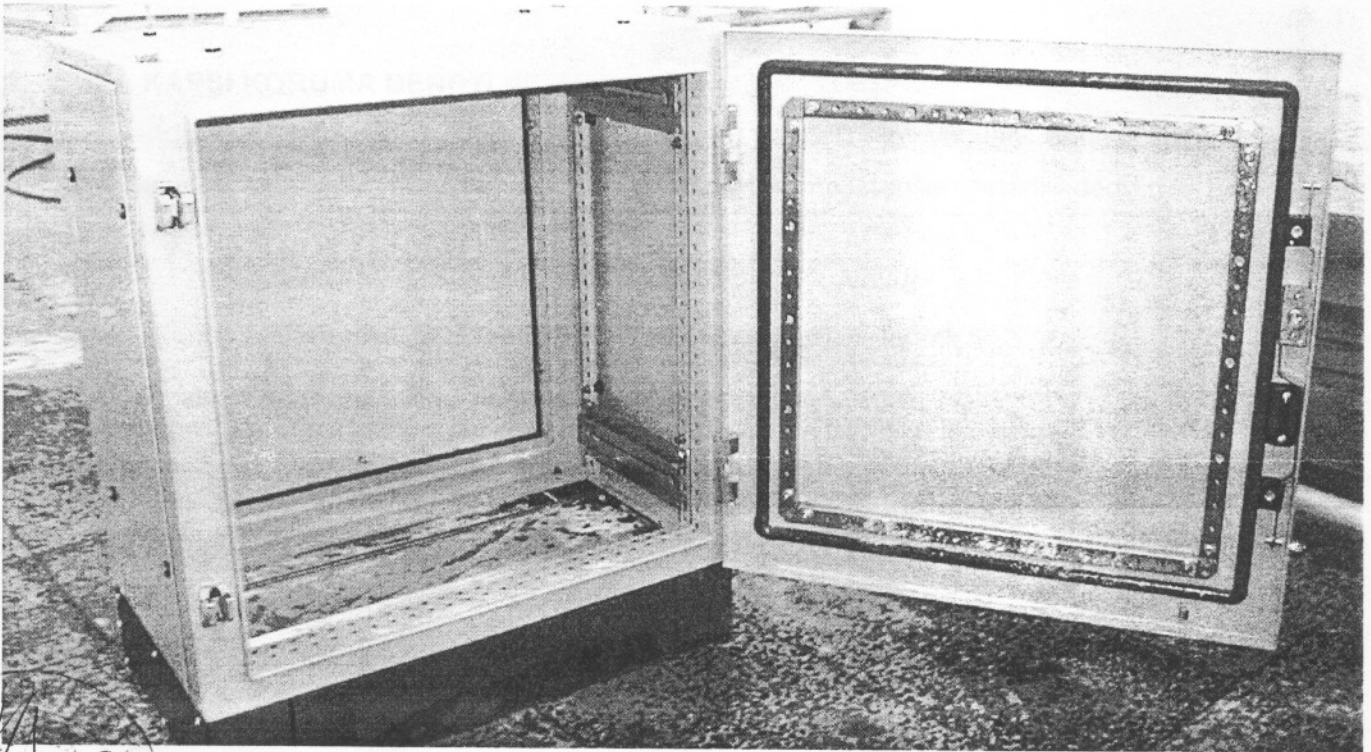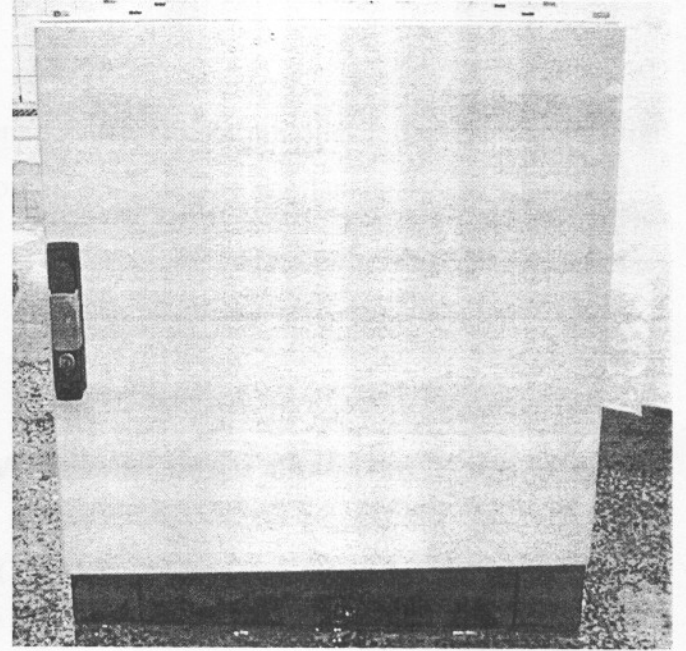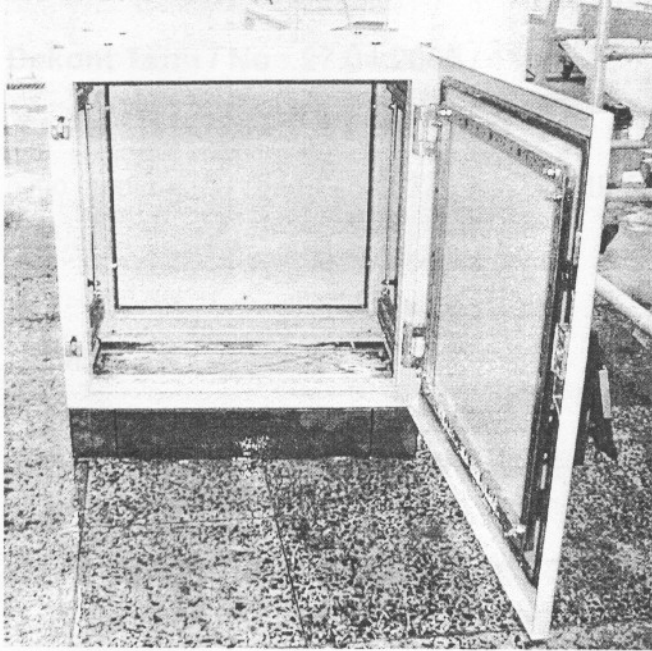

Bu sonuç Laboratuvarımıza tevdi olunan ve yukarıda belirtilen
gümlünelere münhasırdır. Bu rapor kalite Beyanı vesikası niteliğinde
olmadığı için, kalite beyanı ve kalite beyanı belgeyi kullanılmamalıdır.
Bu raporun amacı, sonuçları ve diğer bilgileri müşterilerinize iletmemektir.

	TSE KALİTE KAMPUSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	<i>Böl. Kodu</i> 41.16.01.06
	ELEKTRİK LABORATUVARI	<i>Rapor No</i> 500582
	MUAYENE VE DENEY RAPORU	<i>Tarih</i> 28.04.2005

İnceleme Türü : Ö.D

Dekont Tarih / No : 27.04.2005 / 1164

TEMPA PONO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının 27.04.2005 tarihli dilekçesi ekinde teslim ettiği pano numunesi üzerinde TS 3033 EN 60529 IP 55 koruma sınıfına göre yapılan deneylerin sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEYLER :

1. TEHLİKELİ BÖLÜMLERE ERİŞMEYE KARŞI VE YABANCI KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA DENEYİ (IP5X) :

2.

Standartda belirtilen Yabancı Katı Cisimlere (Toza) Karşı Koruma Deney düzeneği ve deney metodu ile yapılan deney sonunda Tozun numune içerisine girmediği görülmüştür. Koruma istenilen yeterliliktedir.

2. SUYA KARŞI KORUMA DENEYİ (IP X5):

Standartda belirtilen deney düzeneği ve deney metodu ile yapılan deney sonunda gözle muayenede, muhafaza içine su girmediği görülmüştür. Koruma istenilen yeterliliktedir.

İş bu rapor 28.04.2005 tarihinde 3 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Bu sonuç Laboratuvarımıza tevdi olunan ve yukarıda belirtilen numunelere aittir. Bu rapor kalite Beyanname Ekspertizinde olmaması gibi standartlara uygunluk belgesi niteliğinde değildir. İlan, reklam, alım, satımı, ve ithalat ihracat maksadıyla kullanılamaz.